



Robinet à tournant sphérique à sphère arbrée JC guidée sur palier PTFE avec passage intégral pour le sectionnement de fluides dans les réseaux chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques et air comprimé.

Double sectionnement associé à la purge intermédiaire :

- Permet de contrôler la double étanchéité amont/aval du robinet
- Garantit une sécurité maximale pour les travaux en aval du robinet

Construction assurant un faible couple de manœuvre et une étanchéité à très faible pression. Les sièges sont montés sur ressorts Inconel et de type Simple piston effect (double piston effect sur demande).

Robinet avec certification sécurité feu ISO 10497 et API 607 permettant de diminuer les risques en cas de feu.

 $Compatible \ pour \ les \ atmosphères \ explosives, \ ATEX \ Zone \ 1\&21 \ et \ Zone \ 2\&22 \ notamment \ grâce \ au \ système \ antistatique.$

Commande possible par levier cadenassable, réducteur à volant, volant ovale ou avec rehausse.

Le robinet peut être commandé par un actionneur monté la platine ISO 5211.





















Date: 06/24





Dimensions: DN50 à DN300 (NPS 2" à 12") **Raccordement:** A brides Class 300 PN50 RF

Température Mini : -29°C Température Maxi : +260°C Pression Maxi : 50 Bars

Caractéristiques: Sphère arbrée guidée sur palier PTFE

Motorisable (platine ISO 5211) Axe inéjectable, passage intégral

Simple piston effect

Sécurité feu ISO 10497 et API 607

Matière: Acier ASTM A105N
* la garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure

ia garantie fabrication ne couvre pas les defauts d'installation ni les defauts d'usure

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \\ T\'el: 04.74.94.15.90 \\ Fax: 04.74.95.62.08 \\ Internet: \underline{www.sferaco.com} \\ E-mail: \underline{info@sferaco.fr} \\ E-mail: \underline{info@sfer$

Rev.01




CARACTERISTIQUES:

- Sphère arbrée guidée sur paliers PTFE
- Sièges flottant PTFE chargés Graphite
- · Corps acier forgé
- Quadruple étanchéité à l'axe
- Sièges montés sur ressorts Inconel
- Simple piston effect (double piston effect sur demande)
- Avec purge et évent
- Passage intégral
- Axe inéjectable
- Système de cadenassable en option
- Motorisable (Platine ISO 5211)
- Modèle 3 pièces
- A brides R.F. Class 300 PN50
- Système antistatique
- Sécurité feu ISO 10497 et API 607
- Emissions fugitives EN 15848-1: 2006 et TA LUFT VDI 2440
- Etanchéité de l'axe par presse étoupe Graphite + triple joints toriques FKM
- Peinture couleur bleue RAL 5009 15-50µ

UTILISATION:

- · Produits chimiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, chauffage, distribution air, eau
- Températures mini et maxi admissibles Ts : -29°C à + 260°C
- Pression maxi admissible Ps : 50 bars (voir courbe)
- Tenue au vide 10-2 torr
- Air comprimé à température ambiante : 16 bars maximum

CONSTRUCTION:

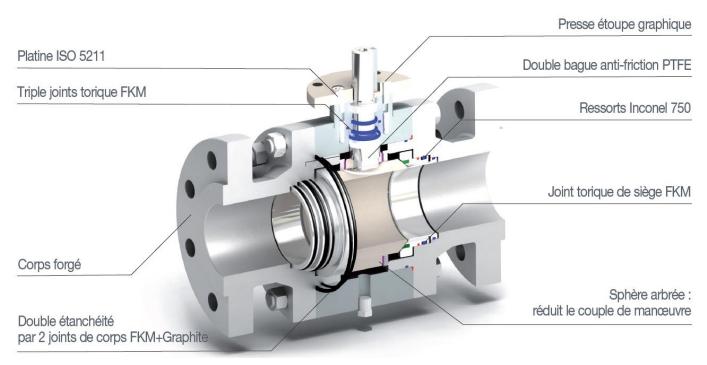


 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \\ T\'el: 04.74.94.15.90 \\ Fax: 04.74.95.62.08 \\ Internet: \underline{www.sferaco.com} \\ E-mail: \underline{info@sferaco.fr} \\ E-mail: \underline{info@sfer$


Date : 06/24 Rev.01
Page 2 sur 9




CONSTRUCTION (SUITE):

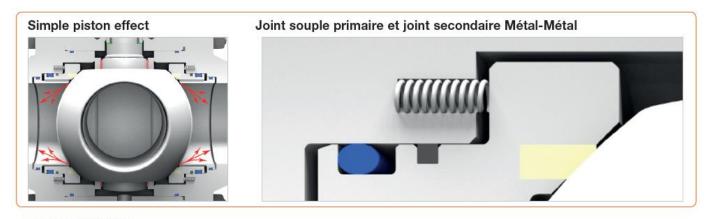

SUR DEMANDE

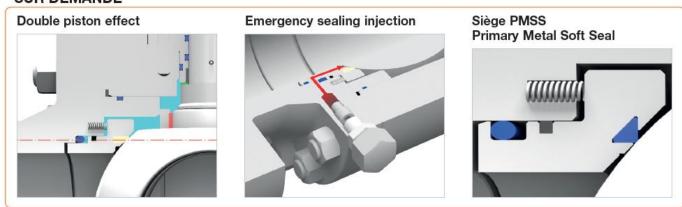

COURBE PRESSION / TEMPERATURE (HORS VAPEUR):

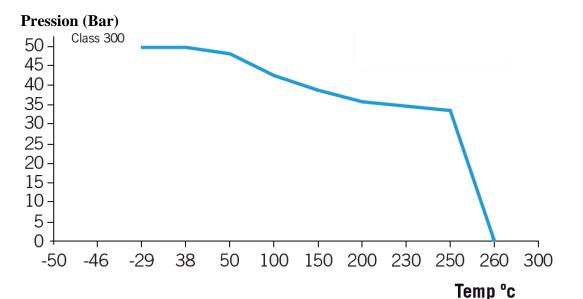

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier T'el: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: $\underline{www.sferaco.com}$ E-mail: $\underline{info@sferaco.fr}$



COEFFICIENT DE DEBIT Kvs (en m3/h):

NPS (")	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
DN (mm)	50	80	100	150	200	250	300
Kvs (m3 / h)	366	938	1465	3297	5861	9454	13631

COUPLES DE MANŒUVRE (en Nm sans coefficient de sécurité) à 50 bars :

NPS (")	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
DN (mm)	50	80	100	150	200	250	300
Couple (Nm)	71	154	265	504	1100	1334	1741

GAMME:

- Robinet à tournant sphérique acier arbré à commande par poignée Class 300 PN50 Ref. 6030AICG du DN 50 au 150 (NPS 2" à 6")
- Robinet à tournant sphérique acier arbré à commande par réducteur Class 300 PN50 Ref. 6030AICG du DN 200 au 300 (NPS 8" à 12")


RACCORDEMENT:

• A brides R.F Class 300 PN50

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \\ T\'el: 04.74.94.15.90 \\ Fax: 04.74.95.62.08 \\ Internet: \underline{www.sferaco.com} \\ E-mail: \underline{info@sferaco.fr} \\ E-mail: \underline{info@sfer$



NOMENCLATURE:

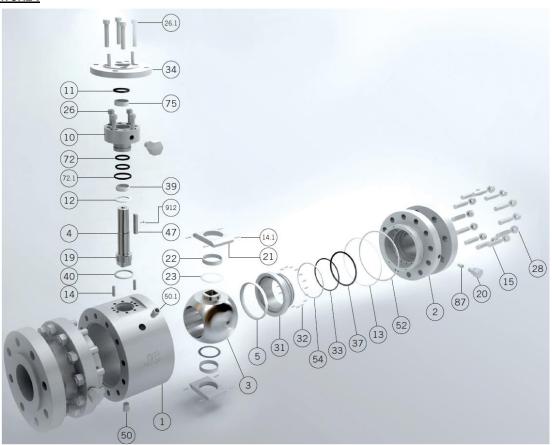


Repère	Désignation	Matériaux	Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	ASTM A105N	28	Ecrou	A 194 Gr.2HM zingué dichr.
2	Embout	ASTM ATOSIN	31	Siège	A479 TP.316/A182 F316
3	Sphère	ASTM A351 CF8M	32	Ressort	Inconel – 750
4	Axe	ASTM A479 Tp.316	33	Joint torique	FKM
5	Siège	PTFE chargé 20% Graphite	34	Bride de montage	ASTM A105N
10	Fouloir	ASTM A105N	37	Joint torique	FKM
11	Presse étoupe	Graphite	39	Bague	AISI 316 avec intérieur PTFE
12	Rondelle de glissement	PTFE chargé 25% verre	40	Joint	Graphite
13	Joint de Corps	Graphite	47	Clavette	Acier carbone
14-14.1	Goupille Acier carbone		50	Bouchon purge	ASTM A105
15	Tirant	A 193 Gr.B7M zingué dichr.	50.1	Bouchon	ASTIVIATOS
19	Système antistatique	Inox	52	Joint torique	FKM
20	Injecteur	Acier carbone	54	Joint de Siège	Graphite
21	Guidage sphère arbrée	A479 Tp.316	72-72.1	Joint torique	FKM
22	Bague de guidage	AISI 316 avec intérieur PTFE	75	Bague	AISI 316 avec intérieur PTFE
23	Rondelle de glissement	PTFE	87	Clapet	Inox
26-26.1	Vis	A 193 Gr.B7M zingué dichr.	912	Vis	DIN 912 A2

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \\ T\'el:\ 04.74.94.15.90 \\ Fax:\ 04.74.95.62.08 \\ Internet:\ \underline{www.sferaco.com} \\ E-mail:\ \underline{info@sferaco.fr}$

Date : 06/24 Rev.01
Page 5 sur 9



DIMENSIONS (en mm):

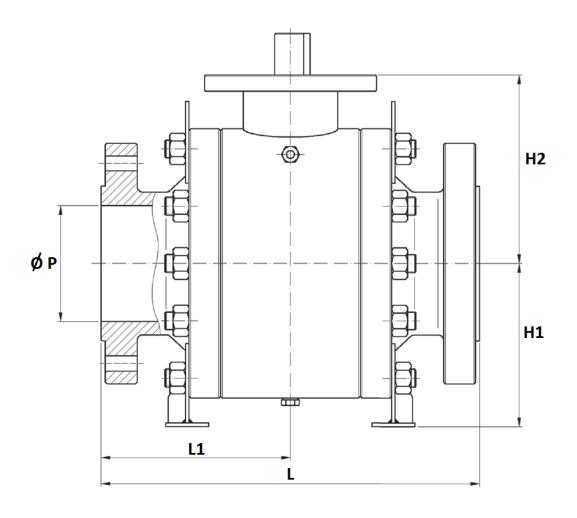


NPS (")	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
DN (mm)	50	80	100	150	200	250	300
ØР	49	76	102	152	203	254	305
L	216	283	305	403	502	568	648
L1	108	141.5	152.5	201.5	251	284	324
H1	95	133.5	167	277	293	335	399
H2	125	156.5	175	269	325	362	423
Poids (en Kg)	28	61	100	217	387	610	882
Ref.	6030AICG050	6030AICG080	6030AICG100	6030AICG150	6030AICG200	6030AICG250	6030AICG300


 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el:\ 04.74.94.15.90 \qquad Fax:\ 04.74.95.62.08 \qquad Internet: \\ \underline{www.sferaco.com} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$

Date: 06/24 Rev.01



DIMENSIONS PLATINE ISO ET AXE (en mm):

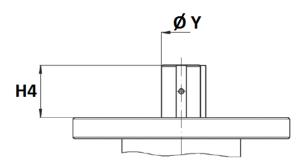

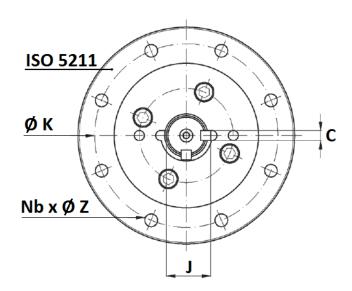


NPS (")	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"
DN (mm)	50	80	100	150	200	250	300
H4	36.5	37.5	54	71	77	84.5	104
С	8	10	10	14	14	16	18
J	22.5	30	34	48.9	58.4	67	78
ØΥ	20	26	30	44.9	54.9	59.9	69.9
øκ	102	125	125	165	254	254	254
ISO	F10	F12	F12	F16	F25	F25	F25
NxØZ	4 x 11	4 x 13	4 x 13	4 x 22	8 x 18	8 x 18	8 x 18

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \\ T\'el:\ 04.74.94.15.90 \\ Fax:\ 04.74.95.62.08 \\ Internet:\ \underline{www.sferaco.com} \\ E-mail:\ \underline{info@sferaco.fr}$



DIMENSIONS BRIDES (en mm):

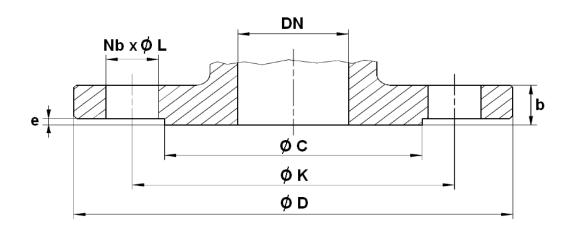

NPS (")	2"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	
DN (mm)	50	80	100	150	200	250	300	
øс	92.1	127	157.2	215.9	269.9	323.8	381	
Ø D	165	210	255	320	380	445	520	
øк	127	168.3	200	269.9	330.2	387.4	450.8	
Nb x Ø L	8 x 19	8 x 22.2	8 x 22.2	12 x 22.2	12 x 25.4	16 x 28.5	16 x 31.8	
b	22.6	28.6	31.6	36.6	41.6	47.6	50.6	
е	1.6							

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \\ T\'el:\ 04.74.94.15.90 \\ Fax:\ 04.74.95.62.08 \\ Internet:\ \underline{www.sferaco.com} \\ E-mail:\ \underline{info@sferaco.fr}$



NORMALISATIONS:

- Fabricant certifié ISO 9001:2015 et ISO 14001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE: Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1
 - DN50-100 : Catégorie de risque II, marquage CE0056
 - DN150-300 : Catégorie de risque III, marquage CE0056
- Certificat 3.1 sur demande
- Conception suivant la norme ISO 17292, API 6D et ASME B16.34
- Conception du corps suivant la norme ASME VIII Div.1
- Matériaux suivant la norme NACE MR 01-75
- Tests d'étanchéité suivant la norme API 598
- Marquage suivant la norme EN 19
- Sécurité feu suivant la norme ISO 10497 :2004 et API 607 V5
- Emissions fugitives suivant la norme EN 15848-1 : 2006 Classe BH et TA LUFT VDI 2440
- Sureté de fonctionnement de niveau SIL2 suivant la norme IEC/EN 61508, SIL 3 possible suivant l'architecture de l'installation
- Brides type B1 (R.F.) Class 300 suivant la norme ASME B16.5
- Platine suivant la norme ISO 5211
- Ecartement long suivant la norme ASME B16.10 Table 2 Colonne 7
- ATEX Groupe II Catégorie 2 G/2Dc Zone 1 & 21 Zone 2 &22 (marquage en option) suivant la directive 2014/34/UE
- Certification Russe TRCU 10, TRCU 12 et TRCU 32 (Marquage et déclaration EAC sur demande)

PRECONISATIONS: Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: www.sferaco.com E-mail: info@sferaco.fr