



Robinet à tournant sphérique 3 pièces inox à brides, passage intégral pour le sectionnement de fluides dans les réseaux chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques et air comprimé. L'étanchéité est assurée par un presse étoupe et des joints PTFE et par des sièges en PTFE chargé 15% Verre. Partie centrale démontable pour une maintenance facilitée.

Certificat

3.1





Dimensions : DN15 à DN100 **Raccordement :** A Brides PN40 RF

Température Mini : -20°C Température Maxi : +180°C Pression Maxi : 40 Bars

Caractéristiques: Modèle 3 pièces

Sièges PTFE chargés 15% Verre

Axe inéjectable Passage intégral

Matière: Inox ASTM A351 CF8M

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: www.sferaco.com E-mail: info@sferaco.fr






CARACTERISTIQUES:

- Passage intégral
- Axe inéjectable
- Presse étoupe PTFE
- Sièges PTFE chargés 15% verre
- Poignée cadenassable
- Modèle 3 pièces
- Brides R.F. PN 40

UTILISATION:

- Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé
- Températures mini et maxi admissibles Ts : -20°C à + 180°C
- Pression maxi admissible Ps: 40 bars (voir courbe)

COURBE PRESSION / TEMPERATURE (HORS VAPEUR) :

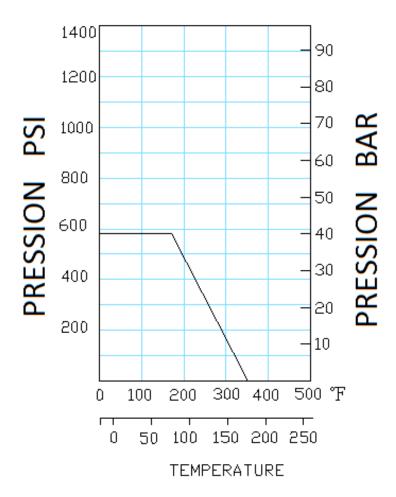

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: www.sferaco.com E-mail: info@sferaco.fr





COUPLES DE MANŒUVRE (en Nm sans coefficient de sécurité) :

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Couple (Nm)	2.5	3.5	6	7	12	16	40	50	70

COUPLES DE SERRAGE DES TIRANTS (en Nm) :

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Couple (Nm)	15	18	20	20	28	28	35	45	65

COEFFICIENT DE DEBIT Kvs (en m3/h):

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Kvs (m3 / h)	20.7	30.2	40.6	70	90.8	208.4	275.9	501.6	865

GAMME:



Robinet à tournant sphérique 3 pièces à brides inox Ref. 731 du DN 15 au DN 100



Réhausse inox 304 Ref.9810612-9810614 du DN15 au DN50


RACCORDEMENT:

• A brides R.F. PN40





NOMENCLATURE:

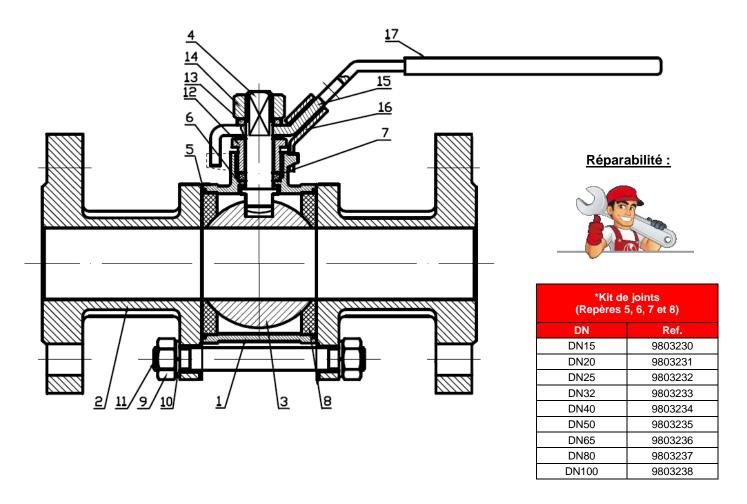


(*: Compris dans le kit joints)

Repère	Désignation	Matériaux			
1	Corps	ASTM A351 CF8M			
2	Embouts	ASTIM ASST CERM			
3	Sphère	Inox AISI 316			
4	Axe	IIIOX AISI 316			
5*	Joint de corps				
6*	Rondelle de glissement	PTFE			
7*	Presse étoupe				
8*	Siège	PTFE chargé 15% verre			
9	Ecrou				
10	Rondelle				
11	Tirant				
12	Ecrou presse étoupe	Inox AISI 304			
13	Rondelle	IIIOX AISI 304			
14	Ecrou poignée				
15	Poignée				
16	Système de cadenassage				
17	Gaine poignée	Plastique			






DIMENSIONS (en mm):

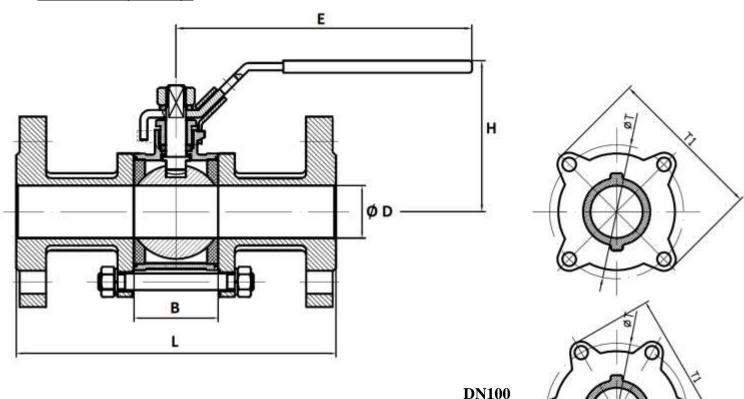

Dimensions de l'axe :






 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el:\ 04.74.94.15.90 \qquad Fax:\ 04.74.95.62.08 \qquad Internet: \\ \underline{www.sferaco.com} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$

Date : 02/24 Rev.08
Page 5 sur 8





DIMENSIONS BRIDES (en mm):

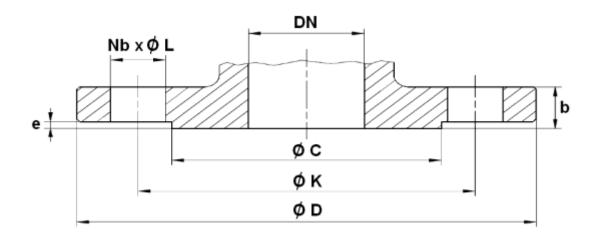


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
øс	45	58	68	78	88	102	122	138	162
ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	235
øк	65	75	85	100	110	125	145	160	190
NbxØL	4 x 14	4 x 14	4 x 14	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22
b	16	18	18	18	18	20	22	24	24
е	2	2	2	2	2	3	3	3	3





DIMENSIONS REHAUSSE (en mm) :

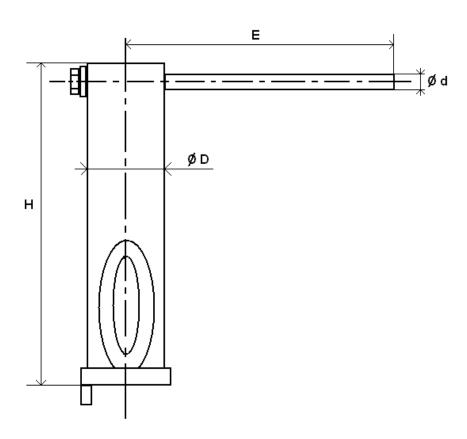

DN	15	20	25	32	40	50	
н	126.3		12	6.3	128		
E	12	124		7.8	188.5		
Ø D	28		3	2	36.5		
Ø d	12		14		14		
Poids (en Kg)	0.34		0.48		0.62		
Ref.	9810	9810612		9810613		9810614	





NORMALISATIONS:

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE: Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1
 - o DN15-25 : Article 4, §3 (SEP), pas de marquage CE
 - o DN32-100 : Catégorie de risque II, marquage CE0038 ou CE0343
- Construction suivant la norme EN 12516-2
- Certificat 3.1 sur demande
- Tests d'étanchéité suivant la norme API 598, table 6
- Brides R.F. suivant la norme EN 1092-1 PN40
- Ecartement suivant la norme EN 558 série 1 (NF 29355 DIN 3202-1 F1)

PRECONISATIONS: Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: www.sferaco.com E-mail: info@sferaco.fr