



Vanne à opercule caoutchouc à passage intégral et total pour le sectionnement de réseaux d'adduction d'eau, assainissement, traitement des eaux et irrigation.

Patins de glissement facilitant le coulissement de l'opercule jusqu'au DN200.

Triple joints toriques NBR à l'axe et joint de chapeau pleins trous NBR.

Backseat permettant un démontage de la boite à joints en ligne à partir du DN80.

**EN 1074** 

Certificat

3.1



**Dimensions:** DN40 à DN300 **Raccordement:** A brides PN10/16

Température Mini : -10°C Température Maxi : +70°C Pression Maxi : 16 Bars

Caractéristiques: Tige non montante

Fermeture sens horaire (FSH) Passage intégral et total

Matière: Corps Fonte Ductile EN GJS-500-7

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: <a href="www.sferaco.com">www.sferaco.com</a> E-mail: <a href="mailto:info@sferaco.fr">info@sferaco.fr</a>






### **CARACTERISTIQUES:**

- · Passage total et intégral
- · Tige non montante inox
- · Fermeture sens horaire
- Patins de glissement (facilitant le coulissement de l'opercule) jusqu'au DN200
- Opercule fonte entièrement revêtu NBR
- Absence de zones de rétention
- Talon de positionnement
- · Joint de chapeau pleins trous en NBR
- Protection de vis de chapeau
- Etanchéité par triple joints toriques NBR
- Possibilité de changer les joints d'étanchéité à l'axe sous pression à partir du DN80
- Peinture époxy couleur RAL 5005 épaisseur 250 µm certifiée GSK
- Pare poussière sur la tige
- A brides R.F. PN10/16

#### **UTILISATION:**

- Pour réseaux d'adduction d'eau, assainissement, traitement des eaux et irrigation
- Température mini et maxi admissible Ts : 10°C à + 70°C
- Pression maxi admissible Ps: 16 bars

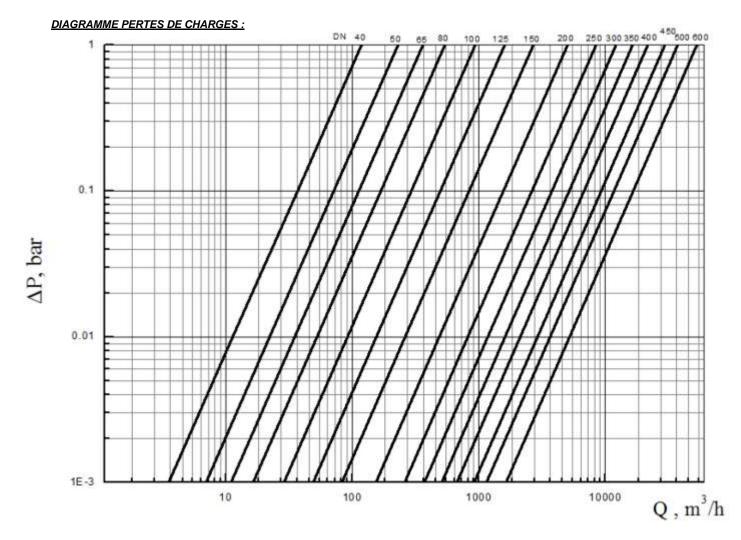

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: <a href="www.sferaco.com">www.sferaco.com</a> E-mail: <a href="mailto:info@sferaco.fr">info@sferaco.fr</a>

Date: 03/25 Rev.17
Page 2 sur 12





#### COEFFICIENT DE DEBIT Kvs (M3/h):

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Kvs ( m3/h )	118	229	360	537	933	1595	2685	5004	8393	12072

### CALCUL DE PERTES DE CHARGES POUR DE L'EAU :

 $\Delta p = (Q/Kvs)^2$ 

Q: débit en m³/h

Δp : Perte de charge en bar

### COUPLES DE MANŒUVRE ( en Nm sans coefficient de sécurité ) :

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Couple ( Nm )	15	20	20	30	40	40	75	125	175	200

### NOMBRE DE TOURS POUR OUVERTURE OU FERMETURE AVEC COMMANDE PAR VOLANT :

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Nombre de tours	13	14.5	18.75	21.5	21.5	24.5	30	34	45.25	49.75

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \\ T\'el: 04.74.94.15.90 \\ Fax: 04.74.95.62.08 \\ Internet: \underline{www.sferaco.com} \\ E-mail: \underline{info@sferaco.fr} \\ E-mail: \underline{info@sfer$ 

Date : 03/25 Rev.17
Page 3 sur 12





#### **GAMME:**

Corps fonte à brides R.F. PN10/16 avec commande par volant et opercule NBR Ref. 182 DN 40 au DN 300

#### **ACCESSOIRES:**



- Commande possible par carré d'ordonnance (option) Ref. 9801831-9801838
- Commande possible par réducteur à volant (option) DN500 au DN800 Ref. 9801600-9801603
- Rallonge fixe longueur 1 mètre Ref. 9802020 du DN50 au DN300 et Ref. 9802029 du DN350 au DN400
- Rallonge fixe longueur 1,25 mètres Ref. 9802031 du DN50 au DN300 et Ref. 9802040 du DN350 au DN400
- Rallonge fixe longueur 1,5 mètres **Ref. 9802042** du DN50 au DN300 et **Ref. 9802051** du DN350 au DN400
- Rallonge télescopique longueur 1,3 à 1,8 mètres Ref. 9802060 du DN50 au DN200
- Rallonge télescopique longueur 2 à 2,5 mètres Ref. 9802070 du DN50 au DN200
- Clé de fontainier
  - Longueur 1 mètre carré de 35 mm Ref.9802080 du DN50 au DN300
  - Longueur 1,8 mètre carré de 35 mm Ref.9802081 du DN50 au DN300
  - Longueur 1 mètre carré de 50 mm Ref.9802082 du DN350 au DN400


Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: <a href="www.sferaco.com">www.sferaco.com</a> E-mail: <a href="mailto:info@sferaco.fr">info@sferaco.fr</a>

Date : 03/25 Rev.17
Page 4 sur 12





### NOMENCLATURE DN40-65:

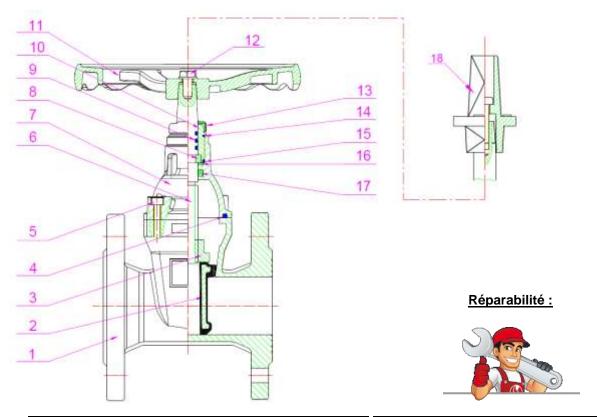

Repère	Désignation	Matériaux DN40-65		
1	Corps	Fonte EN GJS-500-7		
2*	Opercule	Fonte EN GJS-500-7 + NBR		
3	Ecrou d'axe	Laiton CuZn39Pb2		
4*	Joint de chapeau	NBR		
5	Vis chapeau	Acier C35		
6	Tige	Inox 420		
7	Chapeau	Fonte EN GJS-500-7		
8	Bague de maintien	Laiton CuZn39Pb2		
9	Joint torique d'axe	NBR		
10	Ecrou de maintien	Laiton CuZn39Pb2		
11	Volant	Fonte EN GJS-500-7		
12	Vis volant	Inox 304		
13*	Cache poussière	NBR		
14	Joint torique d'axe	NBR		
15	Joint torique d'axe	NBR		
16	Bague	Nylon 66		
17	Joint d'axe	NBR		
18	Carré d'ordonnance	Fonte EN GJS-500-7		


*Codes joints de rechange									
DN (mm)	Joint de chapeau (4)	Cache poussière (13)	Opercule (2)						
40	9801260		9802150						
50	9801261	9802123	9802151						
65	9802162		9802152						

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el:\ 04.74.94.15.90 \qquad Fax:\ 04.74.95.62.08 \qquad Internet: \\ \underline{www.sferaco.com} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$ 

Date : 03/25 Rev.17
Page 5 sur 12





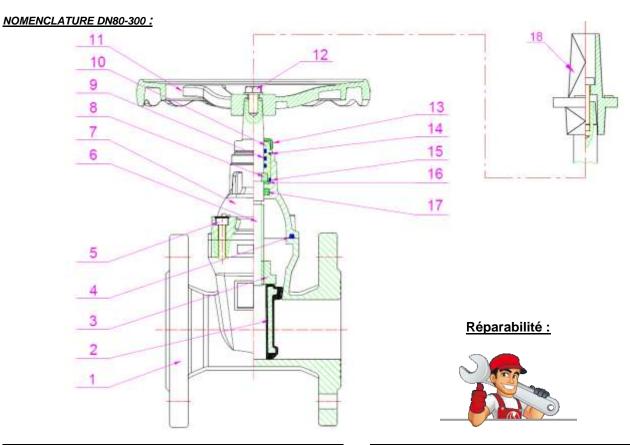

Repère	Désignation	Matériaux DN80-300		
1	Corps	Fonte EN GJS-500-7		
2*	Opercule	Fonte EN GJS-500-7 + NBR		
3	Ecrou d'axe	Laiton CuZn39Pb2		
4*	Joint de chapeau	NBR		
5	Vis chapeau	Acier C35		
6	Tige	Inox 420		
7	Chapeau	Fonte EN GJS-500-7		
8	Bague de maintien	Laiton CuZn39Pb2		
9	Joint torique d'axe	NBR		
10	Ecrou de maintien	Laiton CuZn39Pb2		
11	Volant	Fonte EN GJS-500-7		
12	Vis volant	Inox 304		
13*	Cache poussière	NBR		
14	Joint torique d'axe	NBR		
15	Joint torique d'axe	NBR		
16	Bague	Nylon 66		
17	Joint d'axe	NBR		
18	Carré d'ordonnance	Fonte EN GJS-500-7		

*Codes joints de rechange										
DN (mm)	Joint de chapeau (4)	Cache poussière (13)	Opercule (2)							
80	9802163	9802124	9802153							
100	9802164		9802154							
125	9802165	9802125	9802155							
150	9802166		9802156							
200	9802167	9802126	9802157							
250	9802168	9802127	9802158							
300	9802169	9802128	9802159							


 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el:\ 04.74.94.15.90 \qquad Fax:\ 04.74.95.62.08 \qquad Internet: \\ \underline{www.sferaco.com} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$ 

Date : 03/25 Rev.17
Page 6 sur 12





## DIMENSIONS DN 40 - 65 ( en mm ):

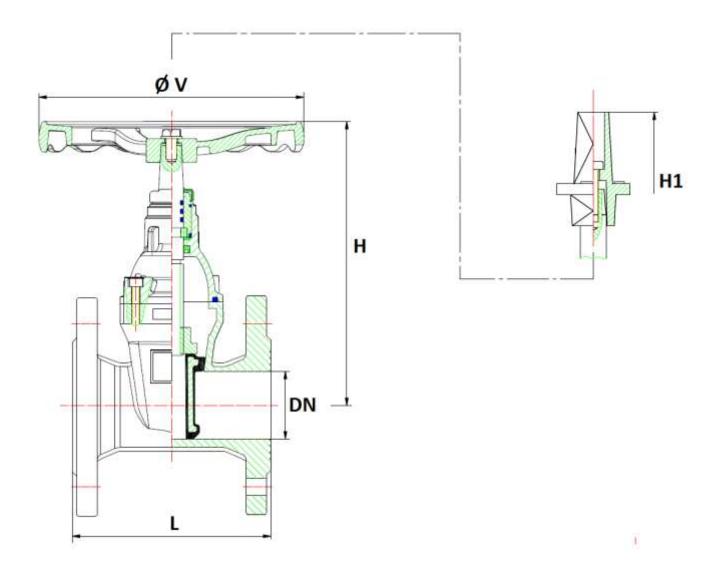

DN	40	50	65	
L	140	150	170	
Н	190	215	235	
H1	260	285	300	
ø v	200	200	200	
Poids (en Kg)	Poids (en Kg) 7.37		11.30	
Ref.	182040	182050	182065	


 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el:\ 04.74.94.15.90 \qquad Fax:\ 04.74.95.62.08 \qquad Internet: \\ \underline{www.sferaco.com} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$ 

Date : 03/25 Rev.17
Page 7 sur 12





### DIMENSIONS DN 80 - 300 ( en mm ) :

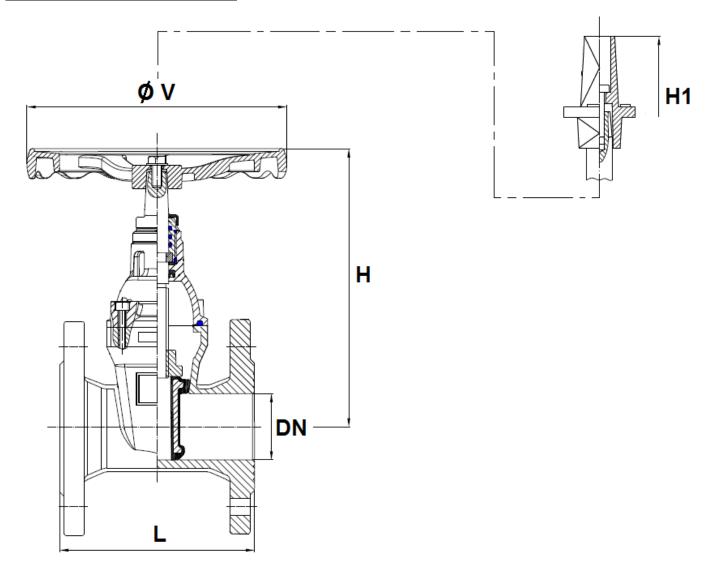

DN	80	100	125	150	200	250	300
L	180	190	200	210	230	250	270
Н	265	315	350	385	485	600	680
H1	320	390	430	470	560	680	770
ø۷	254	254	315	315	315	406	406
Poids (Kg)	14	19.90	24.20	31.80	49.40	84.70	106
Ref.	182080	182100	182125	182150	182200	182250	182300


 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el:\ 04.74.94.15.90 \qquad Fax:\ 04.74.95.62.08 \qquad Internet: \\ \underline{www.sferaco.com} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$ 


Date: 03/25 Rev.17





### DIMENSIONS CARRE D'ORDONNANCE ( en mm ) :

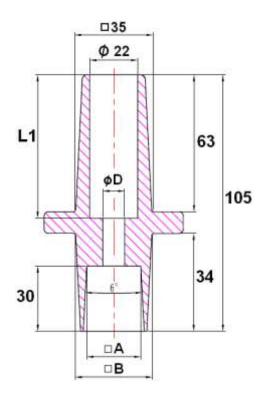



DN	40	50	60/65	80	100	125	150	200	250	300
Α	14	14	14	17	17	19	19	19	24	24
В	34	34	34	34	34	36	36	36	42.5	42.5
L1	66	66	66	63	63	63	63	63	63	63
Ø D	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12
Poids ( Kg )	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
Ref.	9801831	9801831	9801831	9801832	9801832	9801833	9801833	9801833	9801834	9801834

 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \qquad T\'el:\ 04.74.94.15.90 \qquad Fax:\ 04.74.95.62.08 \qquad Internet: \\ \underline{www.sferaco.com} \qquad E-mail: \\ \underline{info@sferaco.fr}$ 


Date : 03/25 Rev.17
Page 9 sur 12






## **DIMENSIONS REHAUSSES (en mm):**

#### **REHAUSSE FIXE**



#### **REHAUSSE TELESCOPIQUE**

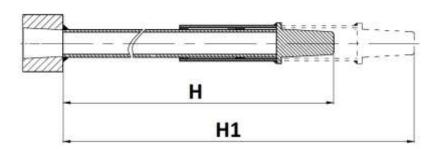

Ref.	DN	Н	H1	Poids (Kg)
9802020	50-300	1000	-	3.7
9802031	50-300	1250	-	4.2
9802042	50-300	1500	-	4.5
9802060	50-200	1300	1800	9.6
9802070	50-200	2000	2500	11.8


 $Sferaco\ 90\ rue\ du\ Ruisseau\ 38297\ St\ Quentin\ Fallavier \\ T\'el: 04.74.94.15.90 \\ Fax: 04.74.95.62.08 \\ Internet: \underline{www.sferaco.com} \\ E-mail: \underline{info@sferaco.fr} \\ E-mail: \underline{info@sfer$ 

Date : 03/25 Rev.17
Page 10 sur 12






### DIMENSIONS BRIDES PN10 ( en mm ):

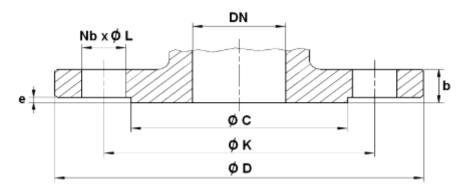

PN		PN10/16							PN10		
DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
øс	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370	
Ø D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	
øκ	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	
Nb x Ø L	4 x 19	4 x 19	4 x 19	8 x 19	8 x 19	8 x 19	8 x 23	8 x 23	12 x 23	12 x 23	
b	19	19	19	19	19	19	19	20	22	24.5	
е	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
Ref.	182040	182050	182065	182080	182100	182125	182150	182200	182250	182300	

## DIMENSIONS BRIDES PN16 (en mm):

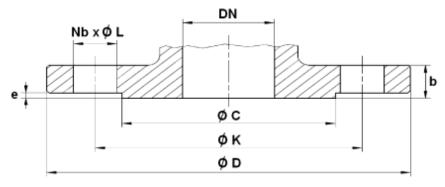

DN	200	250	300
øс	266	319	370
Ø D	340	405	460
øк	295	355	410
Nb x Ø L	12 x 23	12 x 28	12 x 28
b	20	22	24.5
е	3	3	4
Ref. 182	182201	182251	182301

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: www.sferaco.com E-mail: info@sferaco.fr

Date : 03/25 Rev.17
Page 11 sur 12







#### **NORMALISATIONS:**

- Fabricant certifié ISO 9001 :2015 et ISO 14001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE: Compatible pour liquides du groupe 2
  - o Produits exclus (article 1, § 2b)
- Certificat 3.1 sur demande
- Conception suivant la norme DIN EN 1171
- Tests d'étanchéité selon la norme EN 12266-1, Taux A
- Ecartement suivant la norme EN 558 série 14 (DIN 3202 F4)
- Brides R.F. suivant la norme EN 1092-2 PN10/16
- Revêtement poudre époxy certifié GSK


#### **POSITIONS DE MONTAGE:**

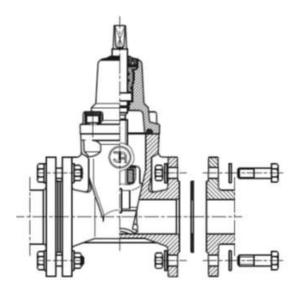






Non acceptable:





**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Sferaco 90 rue du Ruisseau 38297 St Quentin Fallavier Tél: 04.74.94.15.90 Fax: 04.74.95.62.08 Internet: <a href="www.sferaco.com">www.sferaco.com</a> E-mail: <a href="mailto:info@sferaco.fr">info@sferaco.fr</a>

Date: 03/25 Rev.17
Page 12 sur 12